




**Monitoreo y Programación en Línea**

**Modos:**  
Grid Sell, Off-grid, Meter Zero, Tiempo de Uso y Recorte de Picos

**Sensores:**  
Sensores CT Externos, Coms Paralelos, Coms de Batería, Inicio de Generador Automático

**Batería de Cualquier Química**  
48V Nominal y al menos 50 Ah

**Exclusivamente Monofásico**

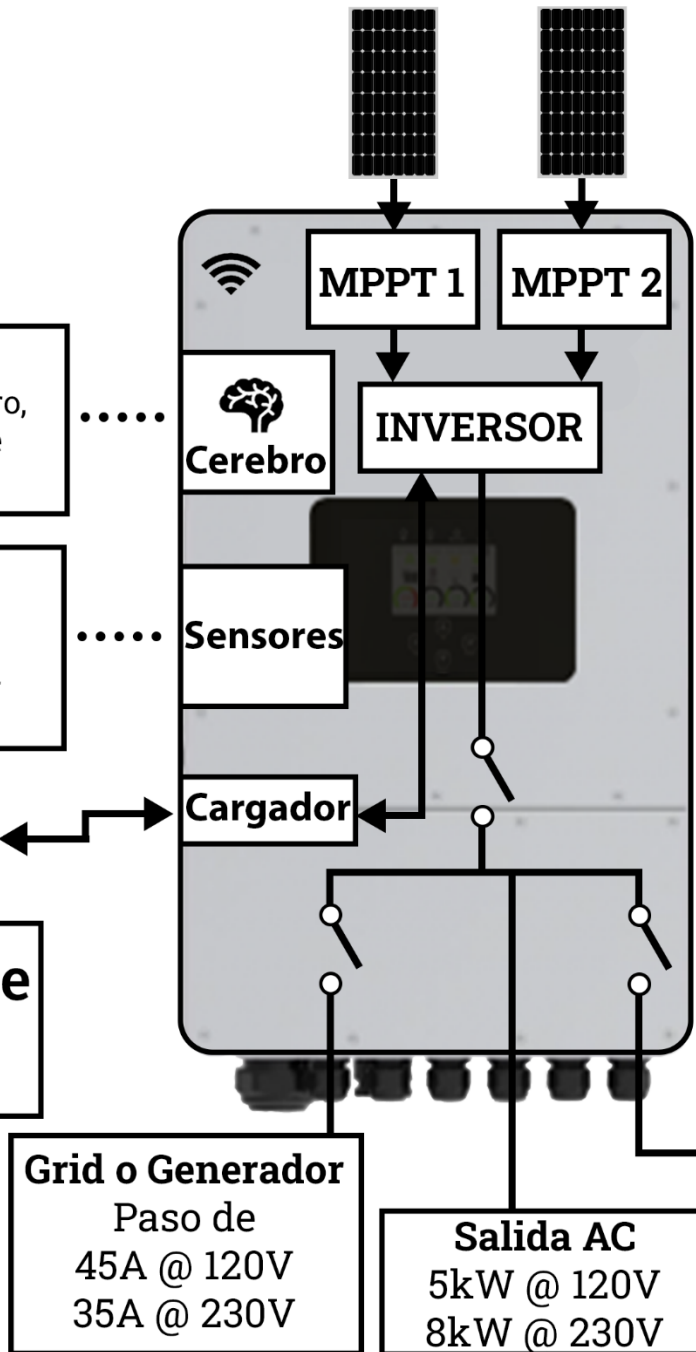

**Acoplamiento DC:**  
10.4kW 125V-425V @ 20A en cada MPPT

**5ms UPS**  
Transferencia Sin Retraso

**Tiempo de Uso**  
Usar las baterías por la noche para minimizar el uso de la red

**Compatible con Generador**  
Generadores portátiles o de respaldo

**Acoplamiento de AC**  
Readaptación de sistemas existentes

**Grid o Generador**  
Paso de  
45A @ 120V  
35A @ 230V

**Salida AC**  
5kW @ 120V  
8kW @ 230V